



RELATÓRIO DE INDICADORES DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA A SAÚDE (IRAS) - REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO 2021

DENSIDADE DE ISC EM REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO

HOSPITAIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nº DE HOSPITAIS NOTIFICANTES	15	15	15	16	17	16*
Nº ISC EM REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO	69	-	-	51	40	31
Nº REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO REALIZADAS	729	912	866	1076	938	887
TAXA ESTADUAL EM REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO	9,47%	10,53%	10,85%	4,7%	4,3%	3,5%
P25	-	-	-	0,0	0,0	0,0
P50	-	-	-	5,7%	2,8%	1,7%
P75	-	-	-	8,4%	10,4%	6,3%
P90	-	-	-	9,4%	13,7%	12,2%

*Dentre os 16 hospitais notificantes, apenas 9 realizaram 30 ou mais procedimentos. A taxa de infecção em REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO entre esses hospitais foi de 3,0%.




RELATÓRIO DE INDICADORES DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA A SAÚDE (IRAS) - REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO 2021

DENSIDADE DE ISC EM REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO

GRÁFICO 1: Taxa Estadual de ISC em Revascularização do Miocárdio no ano de 2021

TAXA DE ISC EM REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO POR ESTABELECIMENTO NO ES NO ANO DE 2021 - Fonte: Limesurvey

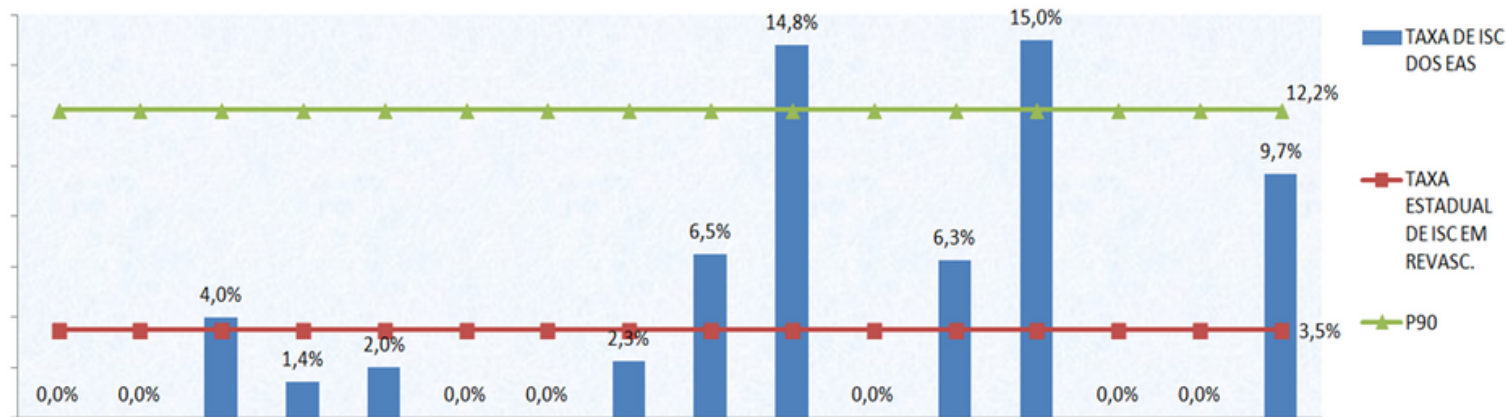

Durante o ano de 2021 o fluxo de notificações de IRAS, no âmbito governamental, foi retomado. O ano foi caracterizado por uma mudança no perfil de diversos hospitais, que deixaram de prestar alguns serviços ou passaram a ofertar outros.

A taxa anual de ISC em Revascularização do Miocárdio dos estabelecimentos de saúde está representada no gráfico pela coluna azul. Encontra-se sem a identificação nominal por ser dado sensível. Contudo, os valores das taxas foram inseridos no gráfico para que, ao analisar a informação, a instituição possa se identificar dentre os outros notificadores do estado. Em relação ao ano de 2020, houve uma queda no valor da taxa estadual, que passou de 4,3% para 3,5%.

Observação: Foram incluídos nessa análise os poucos hospitais que ainda notificam ISC em REVASC na planilha estadual. Tais hospitais já foram sinalizados para adequação do processo, e, nos próximos anos, apenas as notificações realizadas em conformidade ao que foi alinhado serão analisadas.